



MĚSTYS DOLNÍ CEREKEV

Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev, IČ: 00285765

e-mail: dolnicerekev@dolnicerekev.cz, tel. 567 315 014

V Dolní Cerekvi dne 3. 5. 2021

Záměr č. 3/2021 – pronájem prostoru v objektu Dolní Cerekev č.p.109.

Městys Dolní Cerekev zveřejňuje v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr

pronájmu prostoru v objektu Dolní Cerekev č.p.109.

Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev, IČO: 00285765 prohlašuje, že je výlučným vlastníkem objektu rekonstruovaného pro účely bydlení (č.p. 109, Dolní Cerekev) stojícím na pozemku p.č. 67, k.ú. Dolní Cerekev, zapsaném na LV č. 10001 Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

Pronájem bude uzavřen na dobu 15 let za účelem zajištění energetického provozu a provedení technického zhodnocení. Předmětem nájmu jsou prostory umístění v 1. PP předmětné nemovitosti, kde je dle PD umístěna předmětná technologie kotelny a příslušenství – viz příloha. Prostory jsou pronajímány za účelem provozování kotelny a výroby tepla a teplé užitkové vody.

Ing. Zdeněk Dvořák
starosta městyse

Městys Dolní Cerekev si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, popřípadě od něj odstoupit.

Zveřejněno dne: 3. 5. 2021

Sňato dne:

LEGENDA ZARÍZENÍ

- NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU Q=6-4,7,9 kW/př/80/60°C
- ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY V=300 l teplosměnná plocha výměníku 1,3 m²
- ROZDĚLOVAČ TOPNÝCH VĚTVÍ PRO 2 OKRUHY
- TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA V= 25 l P= 6 bar

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

22-060060-S0 - OCDESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPACT SE SPONNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM A VENTIL VLOŽKOU
 TYPY221-HHLLIVÝŠKA HHH V cm, DĚLKA LLL V cm, I-PROVEDENÍ(SO-VK STŘED)

LEGENDA ARMATUR

PAPIRIS - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL PŘÍMÁ(ROHOVÁ) DNIS Rp 1/2"x3/4"
 NA VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKU OSAZENA HLAVICE TERM. OVLÁDÁNÍ

VKIS - VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DNIS
 ADVKKT0 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL-KULOVÝ KOHOUT DN10

LEGENDA POTRUBÍ


— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z MĚDI
 - - - VRÁTNÉ POTRUBÍ Z MĚDI

VYSVĚTLIVKY

122 - ČÍSLO MÍSTNOSTI A TEPLOTA
 S° - TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
 670W
 (3) - NASTAVENÍ VENTILU NEBO VENTILOVÉ VLOŽKY
 (S1) - ČÍSLO STOUPAČKY

POZNÁMKY

- ROZVOD POTRUBÍ, VEDEN DLE MINDELEK UCHYCENÍ V TZ. KOMPENZAČE POTRUBÍ PROVEDENY NA POTRUBÍ VYTVOŘENÍM KOMPENZAČNÍCH RAMEN
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU PROVEDENY PRO SPOLEČNÉ PROSTORY V 1.PP A 1.NP POTRUBÍM Z MĚDI Ø15x1
- NOVÉ POTRUBÍ BUDOU PŘI PŘÚCHODU STAVĚNÍ KONSTRUKCI OPATŘENO CHRÁNKOU
- POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI, JEDNÁ SE O SPÁD 3% NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY, VYNUCENÉ SITUACI NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU MEZVZDUŠNÝCH MÍST INSTALACÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE VYZNAČENY.
- PŘI REALIZACI KODRINOVAŤ VEDENÍ ROZVODŮ SE STÁVAJÍCÍMI VNITŘNÍMI INSTALACEMI

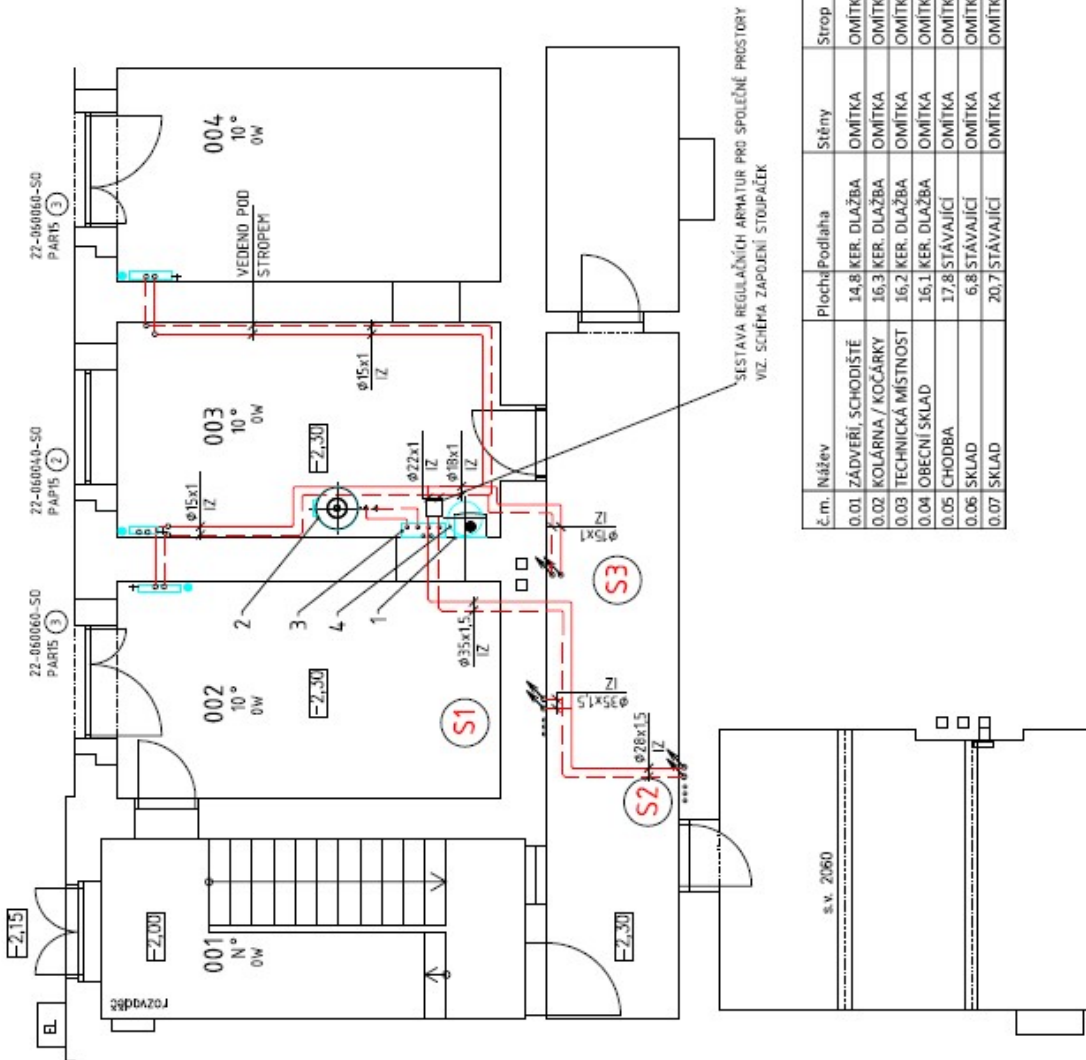

č.m.	Název	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	ZADVĚŘÍ, SCHODIŠTĚ	14,8	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
0.02	KOLÁRNA / KOČÁRKY	16,3	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,2	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
0.04	OBECNÍ SKLAD	16,1	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
0.05	CHODBA	17,8	STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.06	SKLAD	6,8	STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.07	SKLAD	20,7	STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	OMÍTKA

ZODP. PROJEKTANT Ing. Leos POHANKA			
VYPRACOVAL JIRI BRODSKY		prof. Ing. Leos POHANKA projektové a inženýrské služby Datum: 15. Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ560315664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net	
KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD BATELŮV	FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY KÚDOLNÍ ČEREKEV, PAKČ.ŠT.67, ST.66	INVESTOR MĚSTYS DOLNÍ ČEREKEV, Č.P. 107, 998-45 DOLNÍ ČEREKEV IČ 00285795	DATAUM	01/2020
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOLNÍ ČEREKEV Č.P.109 NA BYTY PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ D.4. VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	01/20
		ZMĚNA	
		Č. VÝKRESU	1
		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO
			1:75
			Č. PÁŘE